



中华人民共和国国家标准

GB/T 28520—2012

GB/T 28520—2012

通信局站用智能热交换系统

Intelligent heat exchanger for telecommunication stations/sites

中华人民共和国
国家标准
通信局站用智能热交换系统
GB/T 28520—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2012年10月第一版 2012年10月第一次印刷

*

书号: 155066·1-45678 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

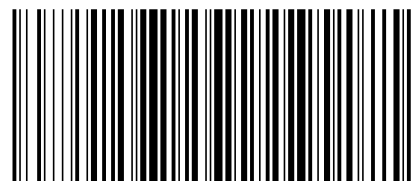

GB/T 28520-2012

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国联合网络通信有限公司、中讯邮电咨询设计院、中达电通股份有限公司、广州珠江电信设备制造有限公司、广东高新兴通信股份有限公司、北京非凡鸿盛科技发展有限公司、河北博宇节能设备有限公司。

本标准主要起草人：熊兰英、高建、魏巍、杨世忠、侯福平、李峙、王殿魁、余斌、赵昕、张瑜、贾骏、伍开勇、熊九军、甘小平、孙如刚。

表 5 (续)

序号	项目名称	不合格判定		出厂检验		型式检验	要求	试验方法		
		B类	C类	100%	抽样					
5	保护告警	能否上传告警信息	○			√	√	5.6.1	6.6	
		温度传感器故障与告警	○				√	√		5.6.2
		风机故障与告警	○				√	√		5.6.3
		电池电压低	○				√	√		5.6.4
6	噪声	室外风机	○				√	5.7	6.7	
		室内	○				√	5.7		
7	外观结构	设备外观表面整洁、无毛刺		○			√	5.8.1	6.8	
		丝印和标贴应清晰、无歪斜		○		√	√	5.8.2		
		机件牢固、无破损等	○				√	√		5.8.2
		结构安装、维护和扩充的灵活性		○	√	√	√	√		5.8.3
8	智能控制部分	系统界面与运行模式	○		√	√	√	5.9.1	6.9.1	
		实时控制内容及切换功能	○				√	√		5.9.2
		判断与启动功能	○					√	√	6.9.2
		防止设备频繁切换	○					√	√	
		来电自启动功能	○					√	√	
		联动功能(可选)	○			√	√	√	√	
		查询功能	○		√	√	√	√	√	
		控制精度	○					√	√	
9	智能控制部分	遥测、遥信及遥控							6.9.2	
		接口及通信协议	○			√	√	5.9.9		
		遥测	○			√	√			
		遥信	○			√	√			
		遥控	○			√	√			
10		过滤网要求	○				√	5.10	6.10	
11		系统能效比	○			√	√	5.11	6.11	

7.3.3 型式检验按 GB/T 2829—2002 中表 2 判别水平 I 的一次抽样方案在出厂检验合格的产品中抽取,数量为 2 台。产品质量以不合格数表示,不合格质量水平(RQL)应符合表 6 规定。

表 6 RQL 及判定数值表

不合格分类	B类	C类
RQL 及判定数值	40[2;0,1]	120[2;2,3]

通信局站用智能热交换系统

1 范围

本标准规定了通信局站用智能热交换系统的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于通信局站用智能热交换系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3873 通信设备产品包装通用技术条件

GB 10080—2001 空调用通风机安全要求

GB 10891—1989 空气处理机组安全要求

YD/T 282—2000 通信设备可靠性通用试验方法

YD/T 1173—2010 通信电源用阻燃耐火软电缆

YD/T 1363.3—2005 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 3 部分:前端智能设备协议

YD/T 1429—2006 通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法

YD/T 1821—2008 通信中心机房环境条件要求

YD 5098—2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范

JB/T 4330—1999 制冷和空调设备噪声的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

通信局站用智能热交换系统 intelligent heat exchanger for telecommunication stations/sites

利用室外自然冷空气,通过智能控制将外部冷空气经过净化后直接引入设备,在设备内部通过隔离的显热交换芯体与机房内部热量进行交换,排出机房内部热量的空气调节系统。其本身不带任何制冷元件,实现室内风冷降温,减少局站空调能耗。

3.2

标准测试工况 standard testing situation

室内温度为 26℃~30℃,室内外温差为 10℃,室内外相对湿度为 45%。

注:室内温度为 26℃~30℃是 YD/T 1821—2008 中规定的一、二、三类通信机房的最高温度,测试时只取其中一个温度值计算显冷量。

3.3

额定风量 normal air flow rate

在标准测试工况下,单位时间内设备吸入或排出的空气体积流量,单位为立方米每小时(m³/h)。