

ICS 13.220.20  
C 84



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 25205—2010

GB/T 25205—2010

## 雨淋喷头

Deluge sprinkler

中华人民共和国  
国家标准  
雨淋喷头  
GB/T 25205—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 35 千字  
2010年11月第一版 2010年11月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-40851 定价 24.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 25205-2010

2010-09-26 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

### 目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 分类 ..... 2

5 型号编制 ..... 2

6 要求 ..... 3

7 试验方法 ..... 5

8 检验规则 ..... 9

9 标志、使用说明书 ..... 10

10 包装、运输、贮存 ..... 11

附录 A(规范性附录) 公差 ..... 12

附录 B(规范性附录) 试验程序及样品数量 ..... 13

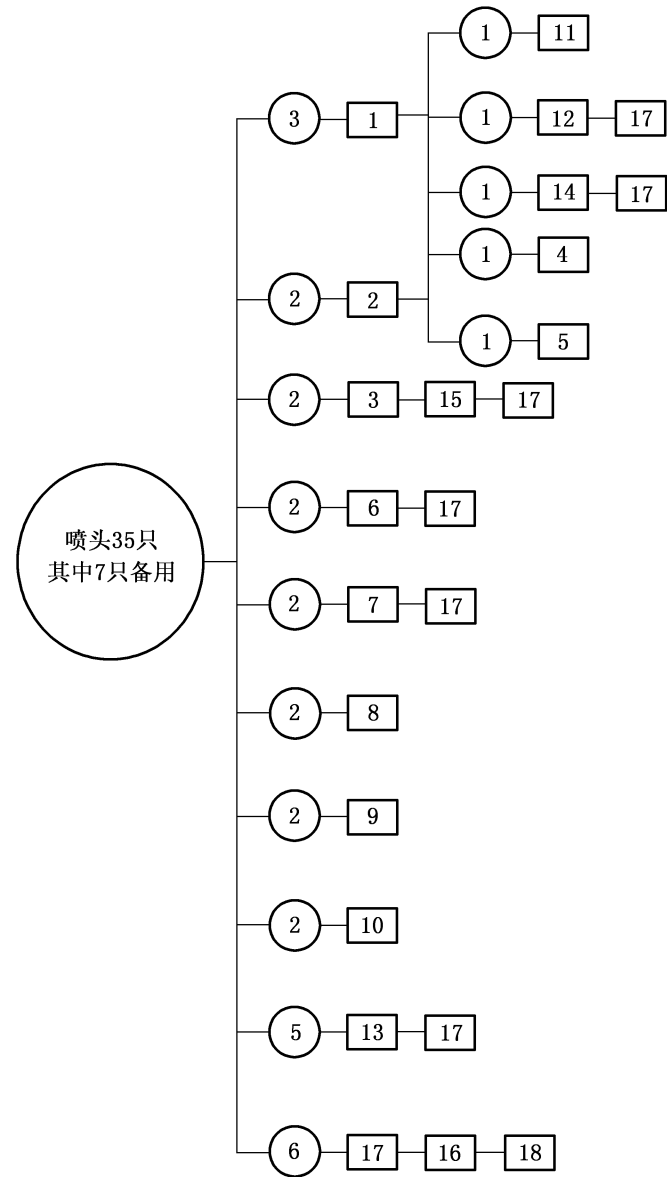


图 B.3 探测型开放式雨淋喷头试验程序图

B.2 试验程序图

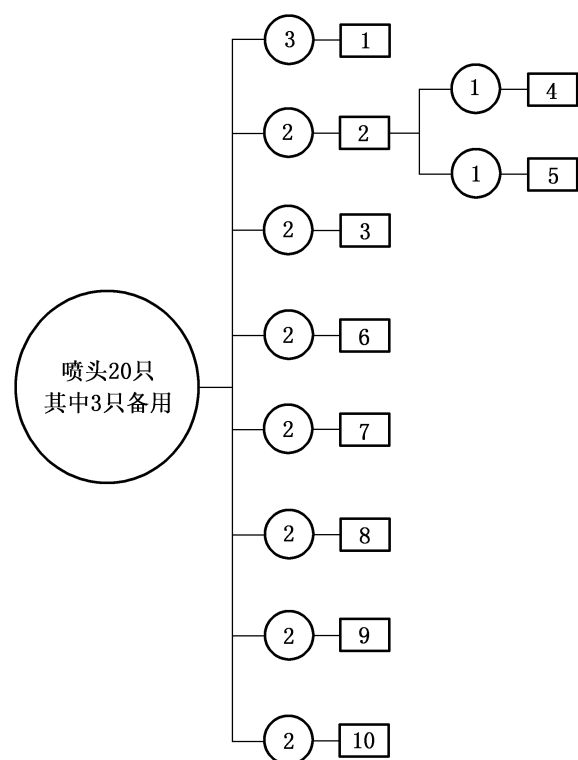


图 B.1 开式雨淋喷头试验程序图

# 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。

本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位:辽阳天河消防自动设备制造有限公司。

本标准主要起草人:张强、张桂芳、王舒艳、李毅、啜凤英、盛彦锋、刘连喜、赵永顺、马建明、陈泽民、卢政强、甘晓虹、张维顶。