

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60143-1  
 Edition 5.0 2015-06

IEC 60143-1  
 Édition 5.0 2015-06

SERIES CAPACITORS FOR POWER SYSTEMS –  
 Part 1: General

CONDENSATEURS SERIE DESTINES A ETRE  
 INSTALLES SUR DES RESEAUX –


Partie 1: Généralités

**CORRIGENDUM 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

Replace existing Figure 3 by the following new Figure 3:

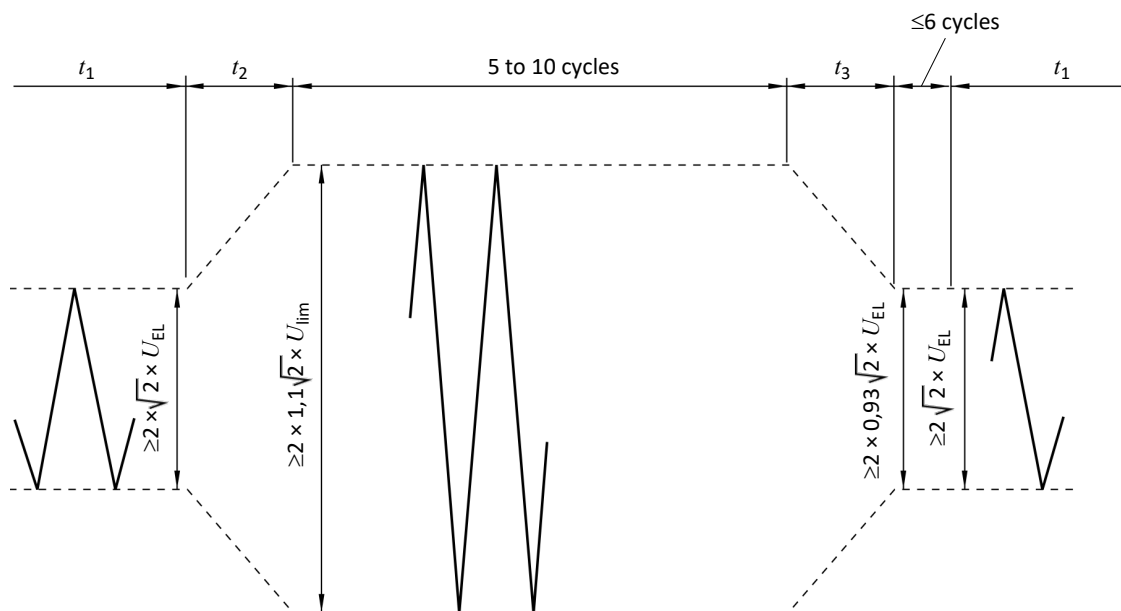

IEC

The time  $t_1$  is the interval of 1,5 min to 2 min between two consecutive overvoltage applications. The times  $t_2$  and  $t_3$  depend on the test circuit parameters and should be as short as possible.

**Figure 3 – Time and amplitude limits for an overvoltage period waveform**