

ICS 31.240
K 05



中华人民共和国国家标准

GB/T 7267—2003
代替 GB/T 7267—1987

GB/T 7267—2003

电力系统二次回路控制、保护屏 及柜基本尺寸系列

Series of basic dimension of control and protective panels and
cabinet for secondary circuit of power system

中华人民共和国
国家标准
电力系统二次回路控制、保护屏
及柜基本尺寸系列
GB/T 7267—2003

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
2003年10月第一版 2003年10月第一次印刷
印数 1—1 500


*

书号: 155066·1-19903 定价 8.00 元

网址 www.bzcbbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

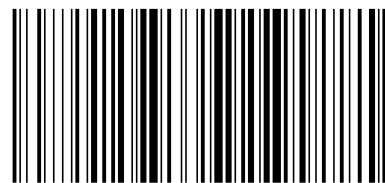

GB/T 7267—2003

2003-06-05 发布

2003-12-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

3 屏及柜的地脚尺寸要素

屏及柜的地脚尺寸要素见图 2。

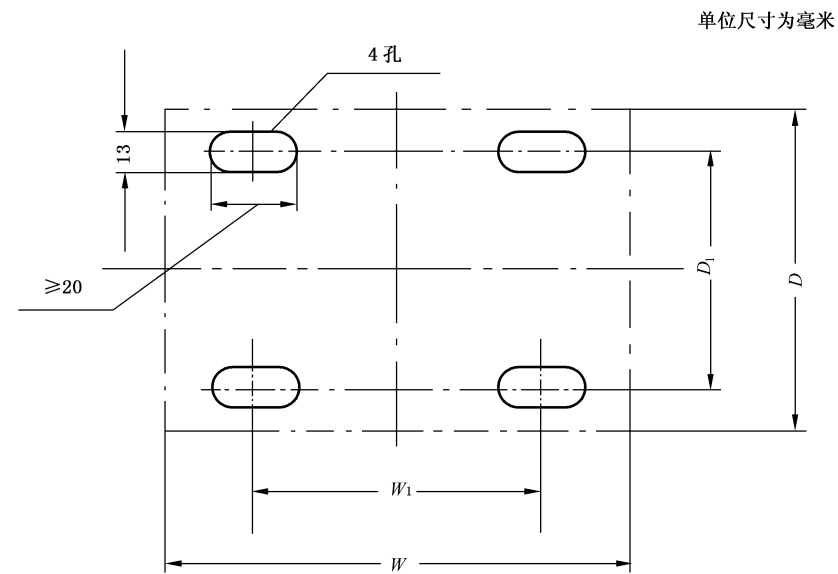


图 2

4 屏及柜基本框架的外形尺寸及地脚安装尺寸

屏及柜基本框架的外形尺寸及地脚安装尺寸见表 1。

表 1

单位为毫米

序 号	尺 寸 代 号				
	H	W	D	W ₁	D ₁
1	2 000	600	600	400	550
			800		750
		800	600	600	550
			800		750
2	2 200	600	600	400	550
			800		750
		800	600	600	550
			800		750

前 言

本标准是在 GB/T 7267—1987 的基础上进行修订的。

本标准与 GB/T 7267—1987 相比主要变化如下：

——本标准按 GB/T 1.1—2000 的规定进行编写；

——去掉了原标准中的第 6 章和第 7 章。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：许昌继电器研究所、许继电气股份有限公司、南瑞继保电气有限公司、国电南自股份有限公司、阿城继电器股份有限公司、上海继电器有限公司、山东鲁能积成电子股份有限公司、烟台东方电子信息产业股份有限公司。

本标准起草人：李绍锋、黄平、尹东海、包安群、郝旭东、石伟民、张卫民、刘秀芬。

本标准自实施之日起同时代替 GB/T 7267—1987。